



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟย.ต.แม่ต๋ืน ถึง ผบร.กบช.ฝปป.(น.1)
เลขที่ น.1 กฟย.ต.แม่ต๋ืน 5 /2567 วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๗
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณป้องกันระบบจำหน่าย
เรียน อก.บช.ฝปป.(น.1)

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟย.ต.แม่ต๋ืน ได้สำรวจแผนการติดตั้ง Snake Guard ชนิดแผ่นอลูมิเนียมและตาข่าย
ประจำไตรมาส 2 / 2567 ในไลน์ฟีดเดอร์ ๓ สถานีลี้ จำนวน 273 ต้น จากไลน์เมน

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๓ ไลน์เมน สถานีลี้เป็นสายเปลือยซึ่งมีสถิติไฟฟ้าชดช้องซึ่ง
เกิดจากสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู ตุ๊กแก และกระรอก อยู่บ่อยครั้ง


2.2 กฟย.ต.แม่ต๋ืน มีแผนงานที่จะดำเนินงานในไตรมาส 2/2567 คือ จ้างเหมาติดตั้ง
Snake Guard แบบแผ่นอลูมิเนียม จำนวน 258 ต้น ราคาต้นละ 520 บาท เป็นเงิน 134,160 บาท และ
แบบตาข่าย จำนวน 15 ต้น เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,160 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,811.2
บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 149,971.20 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

3. ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับระบบจำหน่าย และความเสียหายอันจะ
เกิดแก่ทรัพย์สินของ กฟภ. และลดสถิติกระแสไฟฟ้าชดช้องสาเหตุจากสัตว์เลื้อยคลาน กฟย.ต.แม่ต๋ืน จึงขอให้
ผบร.กบช.ฝปป.(น.1) พิจารณางบประมาณป้องกันระบบจำหน่าย ให้แก่ กฟย.ต.แม่ต๋ืน เป็นจำนวนเงิน
149,971.20 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายมนัส มณีจักร)
ผจก.กฟย.ต.แม่ต๋ืน

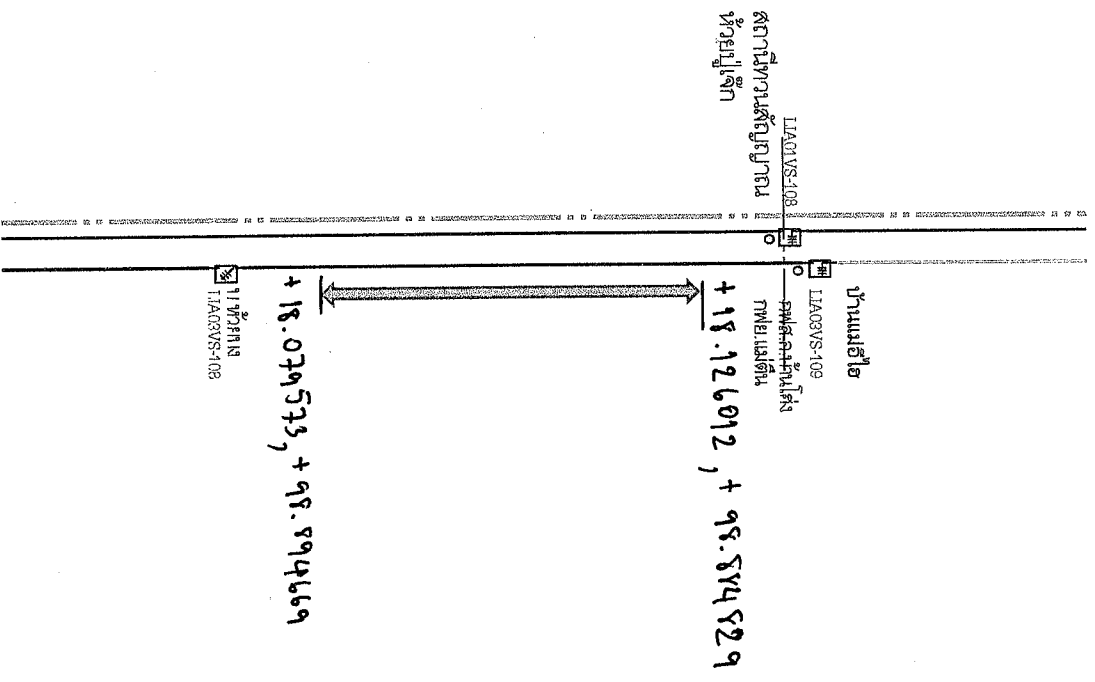

- หมายเหตุ

ที่ติดตั้ง Snake Guard แบบอัตโนมัติ จำนวน 258 ต้น
 บริเวณ บ้านป่า ห้วยป่าสัก ถึง บ้านห้วยบง Feeder 3 ส.พ.ล.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบร.กบข.ฝปบ.(น1)

ถึง กบข.ฝปบ.(น1)

เลขที่ น.1กบข.(บร)293/2567

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมให้ กฟย.ต.แม่ต๋ืน (ครั้งที่ 1/2567)

เรียน อก.บข.ฝปบ.(น1) ผ่าน รก.บข.ฝปบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือจาก กฟย.ต.แม่ต๋ืน เลขที่ น.1 กฟย.ต.แม่ต๋ืน 5/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567 เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

กฟย.ต.แม่ต๋ืน มีแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งการดักจับขึ้นเสาไฟฟ้าชนิดแผ่นอลูมิเนียมและชนิดตาข่าย ในระบบจำหน่ายของ กฟภ. จำนวน 273 จุด รวมงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการทั้งสิ้น 140,160.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ข้อพิจารณา

กบข.ฝปบ.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ป้องกันการลัดวงจรในระบบไฟฟ้าที่มีสาเหตุเกิดจากสัตว์เลื้อยคลาน และเป็นกรป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของ กฟภ. ดังนั้นจึงเห็นควรให้จัดสรรงบประมาณค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมให้ กฟย.ต.แม่ต๋ืน และดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติให้ กฟย.ต.แม่ต๋ืน ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งการดักจับขึ้นเสาไฟฟ้า (ตามแบบมาตรฐานของ กฟภ.) ตามหนังสือจาก กฟย.ต.แม่ต๋ืน เลขที่ น.1 กฟย.ต.แม่ต๋ืน 5/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567 ทั้งนี้ให้ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.2 ให้ตัดงบประมาณจากศูนย์ต้นทุนของ กฟย.แม่ต๋ืน รหัสบัญชี 53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

3.3 ให้เปิดใบสั่งงานตามตัวอย่างที่ได้จัดทำขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

3.4 ให้ทำการสรุปค่าใช้จ่ายจริงและผลการดำเนินการ (แบบรูปภาพก่อน-หลัง ดำเนินการบางส่วน) แจง ผบร.กบข.ฝปบ.(น1) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

3.5 แจ้งให้ ผงป.กบฟ.ฝสบ.(น1) รับทราบการอนุมัติใช้งบประมาณฯ ในครั้งนี้

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: ว่าที่ ร้อยตรี สุภากร อายุมั่น Date: 05/02/2567 16:41:06

(นายเพทาย เมืองมา)
ทผ.บร.กบข.ฝปบ.(น1)

เรียน อก.บฟ.ฝสบ.(น1), ผจก.กฟย.ต.แม่ต๋น
อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(ว่าที่ ร้อยตรี สุภากร อายุมัน)

อก.บช.ฝสบ.(น1)

05 ก.พ. 67

แผนกบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
โทร. 10625-26

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: ว่าที่ ร้อยตรี สุภากร อายุมัน Date: 05/02/2567 16:41:06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาติดตั้ง Snake Guard แบบอลูมิเนียม และชนิดตาข่าย ของกรรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลแม่เตี๊น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลแม่เตี๊น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๑๕๐,๑๖๐.๐๐... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน จัดสรร ...๑๕๐,๑๖๐.๐๐... บาท
ราคา/หน่วย ...๑๕๐,๑๖๐.๐๐ บาท / งาน
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ใช้ราคาตามอนุมัติ เลขที่ น.๑ กบช.(บร.)๒๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมให้ กพย.ต.แม่เตี๊น (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ ใช้ราคาตามอนุมัติ เลขที่ น.๑ กบช.(บร.)๒๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมให้ กพย.ต.แม่เตี๊น (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)