



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
ผกป.-ย้ายแนวรองรับงานขยายถนน ๓๓๑๕ ช่วงที่ ๔ ม.๓ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ที่ จ.ท.๒.ป.ยว.กท.๑๕๓๕/๒๕๖๓



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๕๙ หมู่ ๔ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐ เมื่อวันที่..... - ๖ มี.ค. ๒๕๖๓ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว โดย นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแปลงยาว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายอำนาจ โลมาธร สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๒๙๖/๓ หมู่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๒๑๐๕๐๐๖๕๒๒๓๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมี ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ผกป.-ย้ายแนวรองรับงานขยายถนน ๓๓๑๕ ช่วงที่ ๔ ม.๓ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หนังสือต่อรองราคางานจ้างเหมาของผู้ว่าจ้าง ฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ หนังสือยืนยันราคาจ้างเหมาของผู้รับจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ แผนผังงานก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย

ผกป.-ย้ายแนวรองรับงานขยายถนน ๓๓๑๕ ช่วงที่ ๔ ม.๓ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

- แบบเลขที่ RD๓๗-๐๑๕/๖๒๐๒๔๒ จำนวน ๓ แผ่น

ความใดใน / -๒-


(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)

ผจก.กทส.อ.ปยว.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ที่งานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพื่อหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)
ผจก.กฟส.อ.ปชว.



ข้อ ๑๐. / -๔-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗. เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและ ผู้รับจ้างจำต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้


(นายพิทักษ์ อนันตกริตติ)

ผจก.กฟส.อ.ปชว.



ข้อ ๑๔. / -๕-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาจ้างทั้งหมด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗. นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงาน สิ่งทีสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร


(นายพิทักษ์ อนันตรัตติ)
ผจก.กฟส.อ.ปยว.



ในกรณี / -๖-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักหรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายและยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในตนเอง


(นายพิทักษ์ อนันต์กริทธิ)

ผจก.ภฟส.อ.ปชว.



ถ้าผู้รับจ้าง / -๗-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำมาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill OF Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (Penalty) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาและ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

ข้อ ๒๓. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญาฯ นี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)

ผจก.กฟส.อ.ปชว.



ข้อ ๒๔. / -๘-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๘-

ข้อ ๒๔. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

ข้อ ๒๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างยึดถือสัญญาไว้หนึ่งฉบับและ ผู้รับจ้างยึดถือไว้หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายอำนาจ โลมาธร)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวสุวรรณา ศรีพุ่ม)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวดลฤดี ปือขุนทด)

พยาน





อ.ศ.5 ใบสลิกลงตราสาร

เลขที่ 00297
วันที่ 5 มีนาคม 2563

เลขประจำตัว 3210500652239
ชื่อผู้เลิกภาษีอากร นาม อำนาม โคมารช

เลขที่สาขา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เลิกภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขประจำตัวบ้าน

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -

ห้องเลขที่ -

หมู่บ้าน -

หมู่ที่ 7

เลขที่ 296/3

ถนน -

ตำบล/ชุมชน -

เขต/อำเภอ บ้านคำม

อำเภอ/จังหวัด -

รหัสไปรษณีย์ 21120

จังหวัด -



เลขประจำตัวผู้เลิกภาษีอากร 0994000165501 เลขที่สาขา

อำเภอ/จังหวัด -



ได้เลิกภาษีอากรแล้วเป็นเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราอากรเงินสด

ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแล้ว	206	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	206	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (สองร้อยหกบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 003429

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 05240090-25630305-1-01-000021

ลงชื่อ
(นางธัญวลัย ภู่วชิรรัตน์)

ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปดงยาว

ใบสลิกลงตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้เลิกภาษีอากรนำเงินสดไปชำระค่าอากรแล้ว
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



เอกสารแนบท้ายสัญญา

ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
ผกป.-ย้ายแนวรองรับงานขยายถนน ๓๓๑๕ ช่วงที่ ๔ ม.๓ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
สัญญาเลขที่.....จ.ก.๒.๗๗๖.๗๗๖ ๑๕๓๕/๒๕๖๓

ลงวันที่..... - ๖ มี.ค. ๒๕๖๓

ให้ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๓ และส่งมอบงานจ้างเหมาภายในวันที่ - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๓
มีกำหนด ๙๐ วัน


(นายพิทักษ์ อนันตกรกิจดิ)
ผจก.กฟส.อ.ปชว.





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท๕๓๑๐.๑๘/กฟส.อ.ปยว. ๓๗/๒๖ /๒๕๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว
๕๕ หมู่ ๔ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐

ได้รับต้นฉบับแล้ว
.....
.....ตำแหน่ง
.....

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอดำเนินการราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
เรียน คุณอำนวย โลมาธร

ตามใบเสนอราคาฉบับที่ เลขที่ ๑๒๕๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ท่านได้เสนอราคางานจ้าง
เหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ผกป.-ย้ายแนวร่องรับงานขยายถนน ๓๓๑๕ ช่วงที่ ๔ ม.๓ ต.วังเย็น
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๐๕,๔๕๓.๘๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๔,๓๘๑.๗๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๙,๘๓๕.๕๗ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์-)
นั้น

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ท่านเสนอมานั้นยังสูง
อยู่ จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาลดราคาลงอีกได้หรือไม่ หากผลการพิจารณาเป็นอย่างไรโปรดแจ้งให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาวทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นางสาวรัตนา คชรรัตน์)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเทิดพงษ์ ศรีชมภู)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายเดชดำรงค์ หนูประเสริฐ)	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
โทร. ๐๓๘-๕๘๙๒๗๓
โทรสาร. ๐๓๘-๕๘๙๒๐๓

การไฟฟ้าอำเภอแปลงยาว
รับวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓
ที่ ๑๓๕๕/.....น.

นายอำนาจ โลมาธร/
ที่อยู่ 296/3 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอยื่นยื่นราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว

ตามหนังสือขอต่อราคา เลขที่ มท5310.18/กฟส.อ.ปยว. 3786/2563/สงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ทางคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงขอต่อราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย
ผลป.-ย้ายเนวรองรับงานขยายถนน 3315 ช่วงที่ 4 ม.3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา มานั้น

ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ได้เสนอไปเป็นเงิน 205,453.80 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน
14,381.77 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219,835.57 บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาท
ห้าสิบบเจ็ดสตางค์-) นั้นเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้แล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายและค่าแรงงานใน
ปัจจุบันมีการปรับตัวสูงมากขึ้น จึงไม่สามารถลดราคาลงได้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

— Sirat
/ อภิสิทธิ์
/

ขอแสดงความนับถือ

นายปรีชา รัตนยโสธร
ผลป.กฟส.ปยว.

(ลงชื่อ)



(นายอำนาจ โลมาธร)

ผู้เสนอราคา

<input type="checkbox"/> ทม.บง.	<input type="checkbox"/> นบช.
<input type="checkbox"/> ทม.บต.	<input type="checkbox"/> พชง.
<input checked="" type="checkbox"/> ทม.กป.	<input type="checkbox"/> วตค.
<input checked="" type="checkbox"/> สอ.กฟส.ปยว.	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	


(นายพิทักษ์ อนันตกรีกิตติ)
ผลก.กฟส.อ.ปยว.

นาย
/

นาย
/

นาย
/


96

หมายเหตุ

บัสเสา คสล. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 10 ต้น
 บัสเสาขม่อ ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 10 ต้น
 พาดสายเคเบิลออกจาก ขนาด 185 ค.ม.ม. ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเห็น
 พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) . ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเห็น
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 500 เมตร จำนวนเห็น
 ร็อดสนเสา คสล. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 5 ต้น (คืนคลัง)
 ร็อดสนเสา คสล. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 3 ต้น (คืนคลัง)
 ร็อดสนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ค.ม.ม. ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเห็น(คืนคลัง)
 ร็อดสนสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเห็น(คืนคลัง)
 ร็อดสนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW)ระยะทาง 500เมตร จำนวนเห็น
 ร็อดสนสายอลูมิเนียมเปลือย(A)ระยะทาง 500เมตร จำนวนเห็น

บัสเสา คสล. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 12 ต้น
 บัสเสาขม่อ ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 12 ต้น
 พาดสายเคเบิลออกจาก ขนาด 185 ค.ม.ม. ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น
 พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) . ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 530 เมตร จำนวนเห็น
 ร็อดสนเสา คสล. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 10 ต้น (คืนคลัง)
 ร็อดสนเสา คสล. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 5 ต้น (คืนคลัง)
 ร็อดสนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ค.ม.ม. ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น(คืนคลัง)
 ร็อดสนสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น(คืนคลัง)
 ร็อดสนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW)ระยะทาง 530เมตร จำนวนเห็น
 ร็อดสนสายอลูมิเนียมเปลือย(A)ระยะทาง 530เมตร จำนวนเห็น

ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1600KVA จำนวน เครื่อง

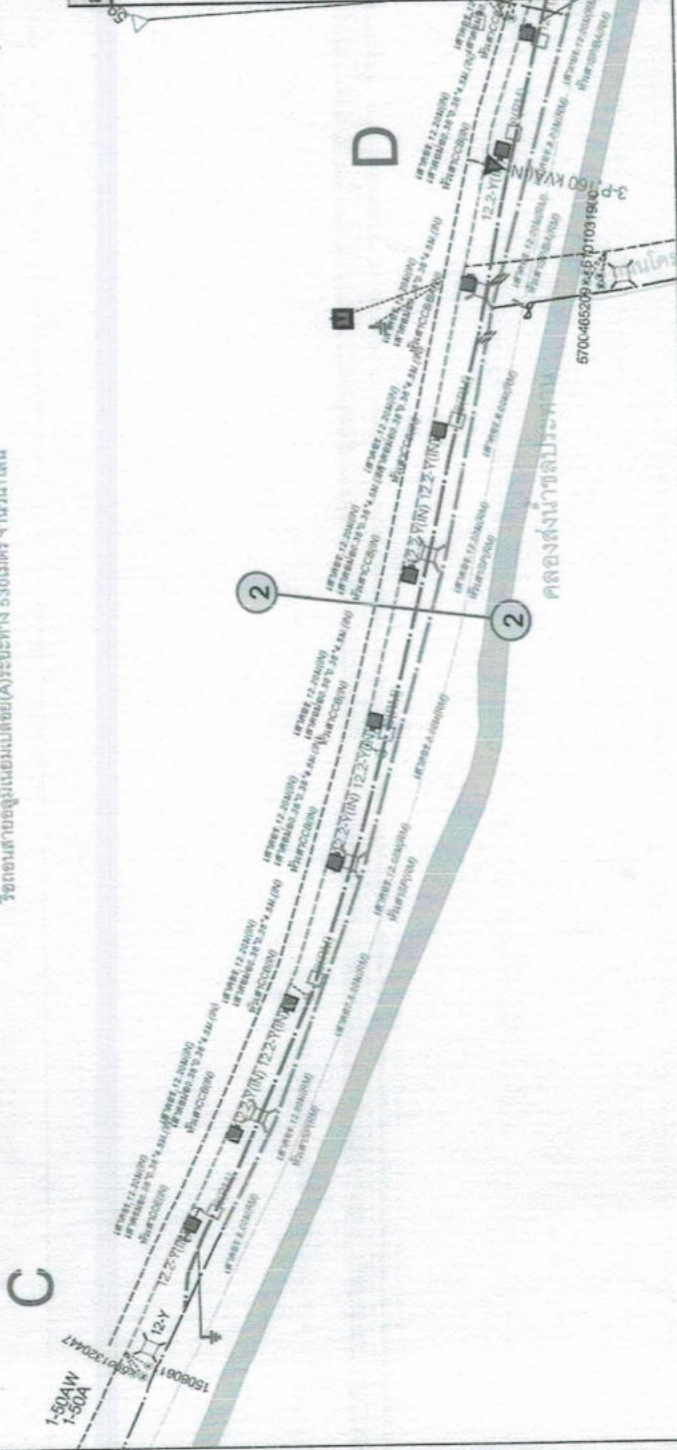

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เสาทองกริด	ต้น
	เสาขม่อ ทองกริด	ต้น
	เสาตีคอนกรีต	ต้น
	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
	สายแรงกลาง 22.35 KV ชนิด	ม.
	สายแรงต่ำ ชนิด	ม.
	สนอบก	ชุด
	เฟสฟ้า	ชุด
	สายต่อลงดิน	ชุด
	Disconnecting Switch	ชุด
	Load Break SF6	ชุด
	Load Break	ชุด
	Dropout Fuse	ชุด
	หม้อแปลง	เครื่อง
	Capacitor	ชุด
	Recloser	ชุด

การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 Eerith PE A Generate TitleBox

ผ.บ.-บ้านวรรณรุ่งเรืองขนาด 1600KVA จำนวน 1 เครื่อง

ผู้เขียน นายสมบุรินทร์ สัตยา
 ผู้สำรวจ นายสมบุรินทร์ สัตยา
 วิศวกร ดิเรก งาม
 หัวหน้าแผนก
 ผู้อำนวยการกองฯ
 ผู้อำนวยการเขตฯ

ใช้แทนแบบ
 ถูกแทนด้วยแบบ
 พิมพ์เมื่อวันที่ 17. กันยายน 2562
 แก้แบบวันที่
 มิติเป็น เมตร
 มาตราส่วน 1:2000

แบบเลขที่ F037- /
 แผนที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

รองผู้ว่าการ ผู้ว่าการ

หมายเหตุ

A-B

- บึงสา คบร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 10 ต้น
- บึงสาต่อไร่ ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 10 ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 1.85 ค.ม.ม. ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเห็น
- พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) . ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเห็น
- พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) . ระยะทาง 500 เมตร จำนวนเห็น
- รื้อถอนเสา คบร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 5 ต้น (คืนคลัง)
- รื้อถอนเสา คบร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 3 ต้น (คืนคลัง)
- รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 50 ค.ม.ม. ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเห็น (คืนคลัง)
- รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเห็น (คืนคลัง)
- รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 500 เมตร จำนวนเห็น
- รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 500 เมตร จำนวนเห็น


B-C

- บึงสา คบร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 12 ต้น
- บึงสาต่อไร่ ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 12 ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 1.85 ค.ม.ม. ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น
- พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) . ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น
- พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น
- รื้อถอนเสา คบร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 10 ต้น (คืนคลัง)
- รื้อถอนเสา คบร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 5 ต้น (คืนคลัง)
- รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 50 ค.ม.ม. ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น (คืนคลัง)
- รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น (คืนคลัง)
- รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น
- รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ค.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเห็น

D

ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 3000kv จำนวนเพื่อ

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
[Symbol]	เสาถอนกริด	ต้น
[Symbol]	เสาถอน คอกริด	ต้น
[Symbol]	เสาตีเกลียวไฟถนน	ต้น
[Symbol]	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
[Symbol]	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.
[Symbol]	สายแรงต่ำ ชนิด	ม.
[Symbol]	สมอบก	ชุด
[Symbol]	สายตัดดิน	ชุด
[Symbol]	Disconnecting Switch	ชุด
[Symbol]	Load Break SF6	ชุด
[Symbol]	Load Break	ชุด
[Symbol]	Dropout Fuse	ชุด
[Symbol]	ฟิวส์เบส	เครื่อง
[Symbol]	Capacitor	ชุด
[Symbol]	Recloser	ชุด

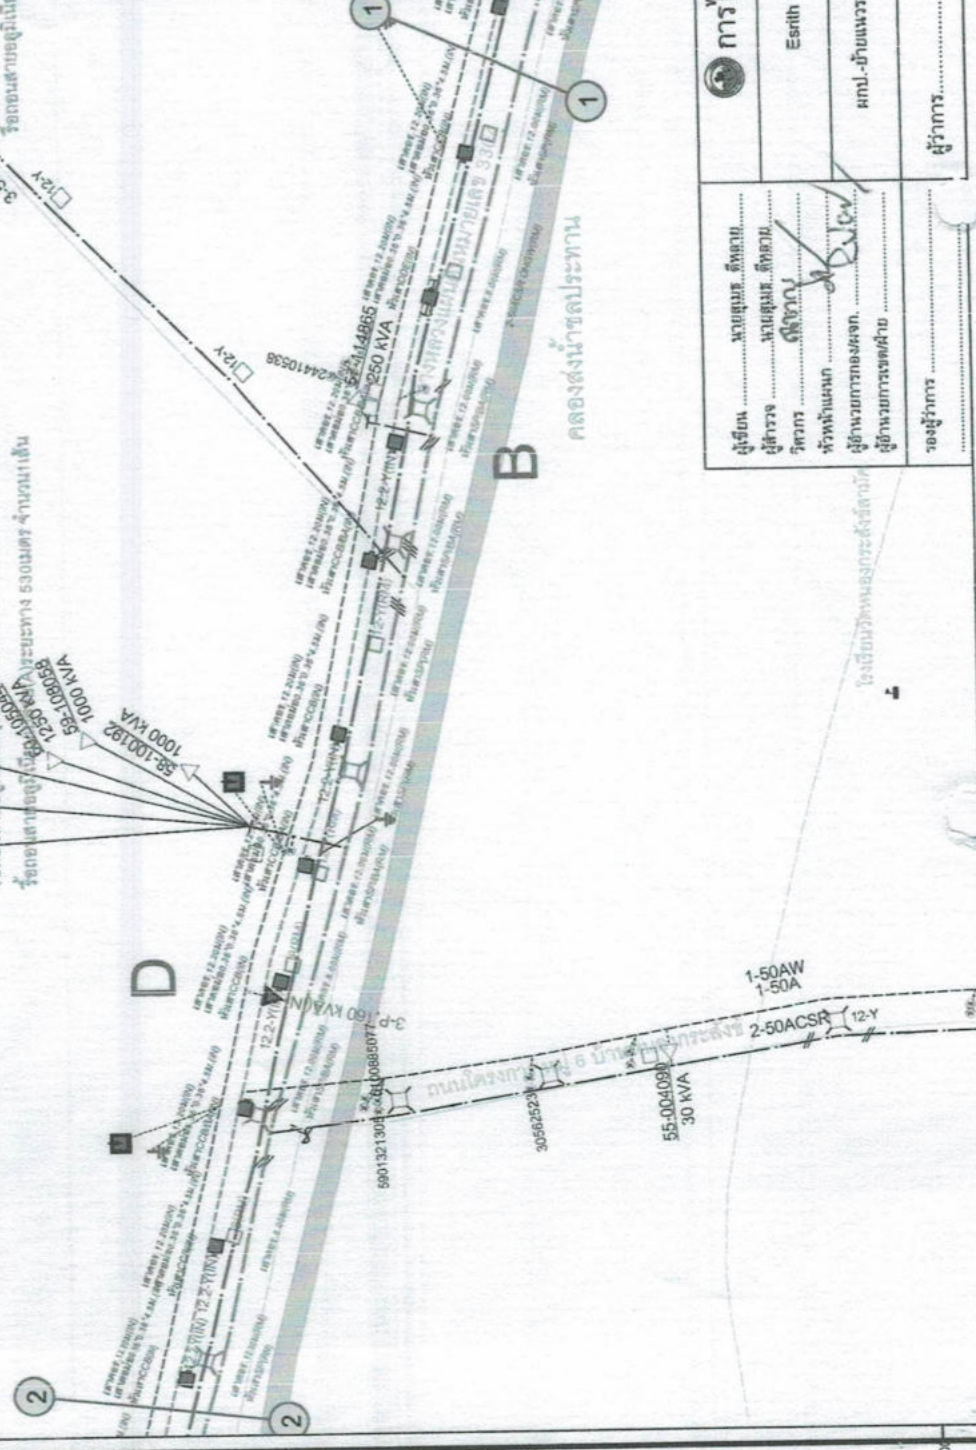

ผู้เขียน: นายสุเมธ ธีรภมร	ใช้ตามแบบ:
ผู้สำรวจ: นายสุเมธ ธีรภมร	อุปกรณ์พร้อม:
วิศวกร: ธีรภมร	พิมพ์เมื่อวันที่: 17 มิถุนายน 2562
หัวหน้าแผนก:	แก้ไขแบบวันที่:
ผู้อำนวยการกองช่าง:	วิธีเป็น: เมตร
ผู้อำนวยการเขตฝ่าย:	มาตราส่วน: 1:2,000
ของผู้ออกแบบ:	แบบเลขที่: RD37- /
ของผู้ออกแบบ:	แผ่นที่: 1 ของจำนวน 1 แผ่น

87

หมายเหตุ




- บึงสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 10 ต้น
- บึงสาตม่อ ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 10 ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 185 ต.ม.ม. ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเส้น
- พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.ม.ม.(OHGW) . ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเส้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 500 เมตร จำนวนเส้น
- รีดอลเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 5 ต้น (คืนคลัง)
- รีดอลเสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 3 ต้น (คืนคลัง)
- รีดอลสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ต.ม.ม. ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเส้น(คืนคลัง)
- รีดอลสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 450 เมตร จำนวนเส้น(คืนคลัง)
- รีดอลสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW)ระยะทาง 500เมตร จำนวนเส้น
- รีดอลสายอลูมิเนียมเปลือย(A)ระยะทาง 500เมตร จำนวนเส้น



- บึงสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 12 ต้น
- บึงสาตม่อ ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 12 ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 185 ต.ม.ม. ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเส้น
- พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.ม.ม.(OHGW) . ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเส้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 500 เมตร จำนวนเส้น
- รีดอลเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 10 ต้น (คืนคลัง)
- รีดอลเสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 5 ต้น (คืนคลัง)
- รีดอลสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ต.ม.ม. ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเส้น(คืนคลัง)
- รีดอลสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.ม.ม.(OHGW) ระยะทาง 530 เมตร จำนวนเส้น(คืนคลัง)
- รีดอลสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW)ระยะทาง 530เมตร จำนวน เส้น
- รีดอลสายอลูมิเนียมเปลือย(A)ระยะทาง 530เมตร จำนวนเส้น



ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 600 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

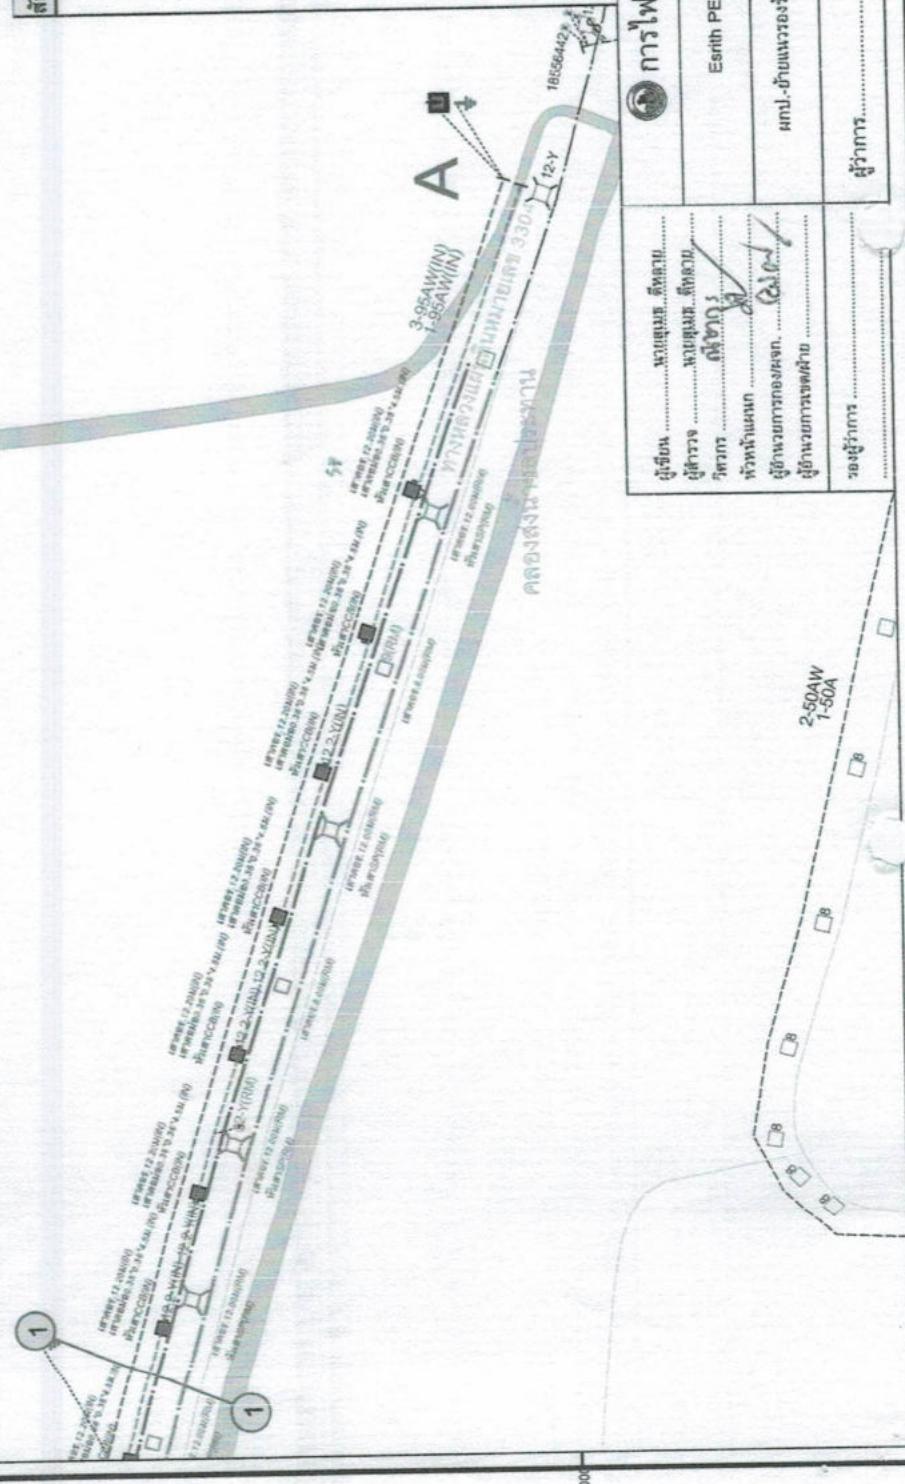

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเอกพืด	ต้น
■	เสาตอม่อ คอแม็ค	ต้น
□	เสาตีโหม่ง	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.35 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด	ม.
—	สายบอก	ชุด
—	เฟดฟ้า	ชุด
—	สายตัดงัด	ชุด
—	Disconnecting Switch	ชุด
—	Load Break SF6	ชุด
—	Load Break	ชุด
—	Dropout Fuse	ชุด
—	หม้อแปลง	เครื่อง
—	Capacitor	ชุด
—	Recloser	ชุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Esrith PEA Generate TitleBox

ผู้เขียน นายสมชาย ติงชาย
ผู้ตรวจ นายสมชาย ติงชาย
ผู้ร่าง ติงชาย
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกองสาย
ผู้อำนวยการสาย
รองผู้ว่าการ

ใช้ตามแบบ
อุปกรณ์หุ้มฉนวน
พิมพ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
แก้ไขเมื่อวันที่
รหัสเป็น
มาตรฐาน 1:2,000
แบบอยู่ที่ RD37- /
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

ผู้ว่าการ