

**ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานติดตั้งและสับเปลี่ยน
มิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส
ประจำปีงบประมาณ 2566**

ความเป็นมา

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ทำหน้าที่ติดตั้งมิเตอร์, ตัดฝาก, ปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ที่ไม่ใช่ร่วมกับ ซีที. ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานติดตั้ง, ย้าย มิเตอร์แรงต่ำในพื้นที่ระบบจำหน่ายตามที่กำหนด โดยมีขอบเขตหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองค์กรฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ป.ป.ช.กำหนด
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีนิติบุคคล

-กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหัวหน้างาน (FOREMAN) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวช.สาขาไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) คน โดยแจ้งชื่อพร้อมหลักฐาน หรือเป็นผู้ที่ได้รับการอบรม จากกระทรวงแรงงาน

กรณีบุคคลธรรมดา

- สัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
- เป็นบุคคลที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความประพฤติดีสมควรได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจให้เป็นผู้รับจ้าง หรือเคยรับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผ่านการอบรมอบรมจากกระทรวงแรงงาน
- ผู้รับจ้างต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกภาพการปฏิบัติงาน
- ใช้อุปกรณ์ป้องกัน PPE ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน
- ผู้รับจ้างต้องมีความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในมือถือได้เป็นอย่างดี
- ในการเกิดความผิดพลาดใดๆในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายทั้งหมด

ขอบเขตของงานจ้างงานติดตั้ง

๑. งานติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน หรือในเขต ไม่เกิน24 ชม.)
๒. งานติดตั้งมิเตอร์เมนชายคา (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน หรือในเขต ไม่เกิน24 ชม.)
๓. ย้ายมิเตอร์ (เสาไฟฟ้าไปเสาไฟฟ้า) (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน)
๔. ย้ายมิเตอร์ (เสาไฟฟ้าไปเมนชายคา) (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน)
๕. ย้ายมิเตอร์ (เมนชายคาไปเสาไฟฟ้า) (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน)
๖. รื้อถอน (เลิกใช้) ที่เสาไฟฟ้า (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน)
๗. รื้อถอน (เลิกใช้) ที่เมนชายคา (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน)
๘. รื้อถอน (ตัดฝาก) (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน)
๙. สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน)
๑๐. สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์ที่เมนชายคา (ภายในเวลาไม่เกิน 3วัน)

ขอบเขตของงานจ้างงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด


๑. สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด
๒. งานสับเปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์
๓. งานแก้ไขมิเตอร์ไม่มีฝาครอบ
๔. งานสับเปลี่ยนสายด้านเข้ามิเตอร์ชำรุด
๕. งานแก้ไขมิเตอร์คว่ำเอียง

พื้นที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ระบบจำหน่าย ในอำเภอเมือง 13 ตำบล ในอำเภอปากพลี (บางส่วน) 3 ตำบล ในอำเภองครักษ์(บางส่วน) 3 ตำบล (เฉพาะพื้นที่สายการจดหน่วย GNNK) ตำบลดงละคร ตำบลดอนยอ ตำบลท่าช้าง ตำบลท่าทราย ตำบลนครนายก ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลพรหมณี ตำบลวังกระโจม


ตำบลศรีจุฬา ตำบลศรีนาวา ตำบลสาริกา ตำบลหินตั้ง ตำบลเขาพระ ตำบลทรายมูล ตำบลบางลูกเสือ ตำบล
บางสมบุรณ์ ตำบลเกาะหวาย ตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลโคกกรวด

- ในเขตอำเภอเมืองนครนายกเขต 13 ตำบล

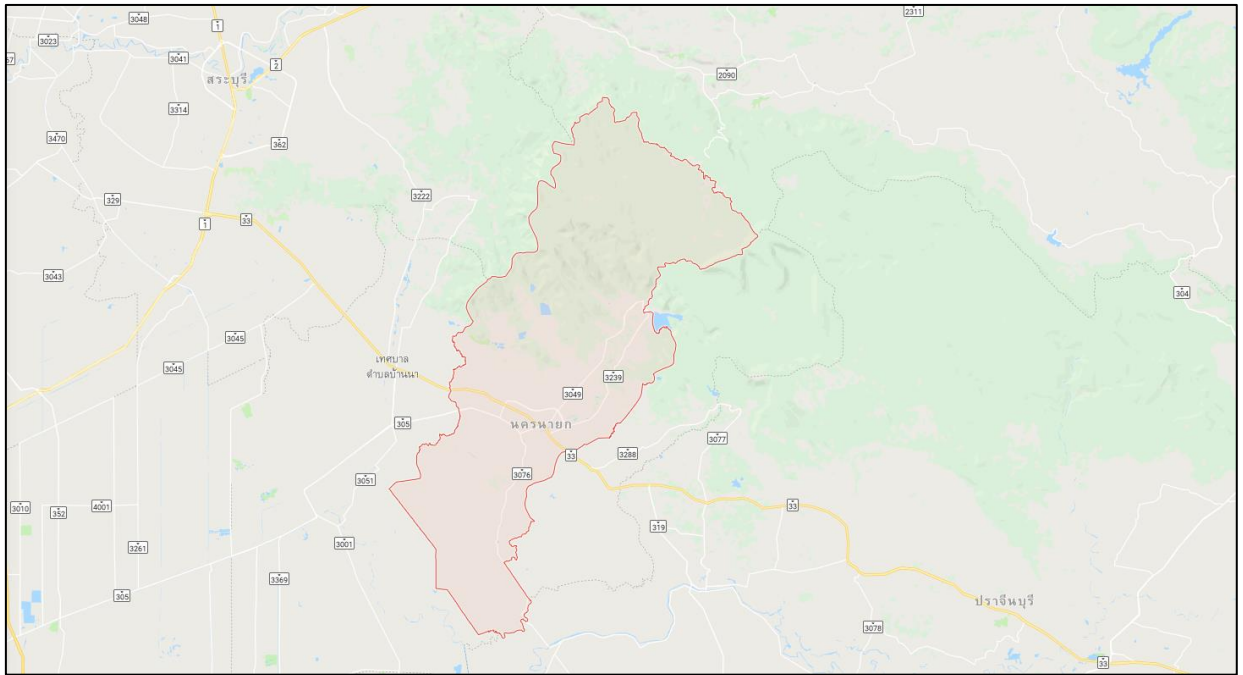


-ในเขตอำเภอปากพลี 3 ตำบล

-ตำบลเกาะหวาย

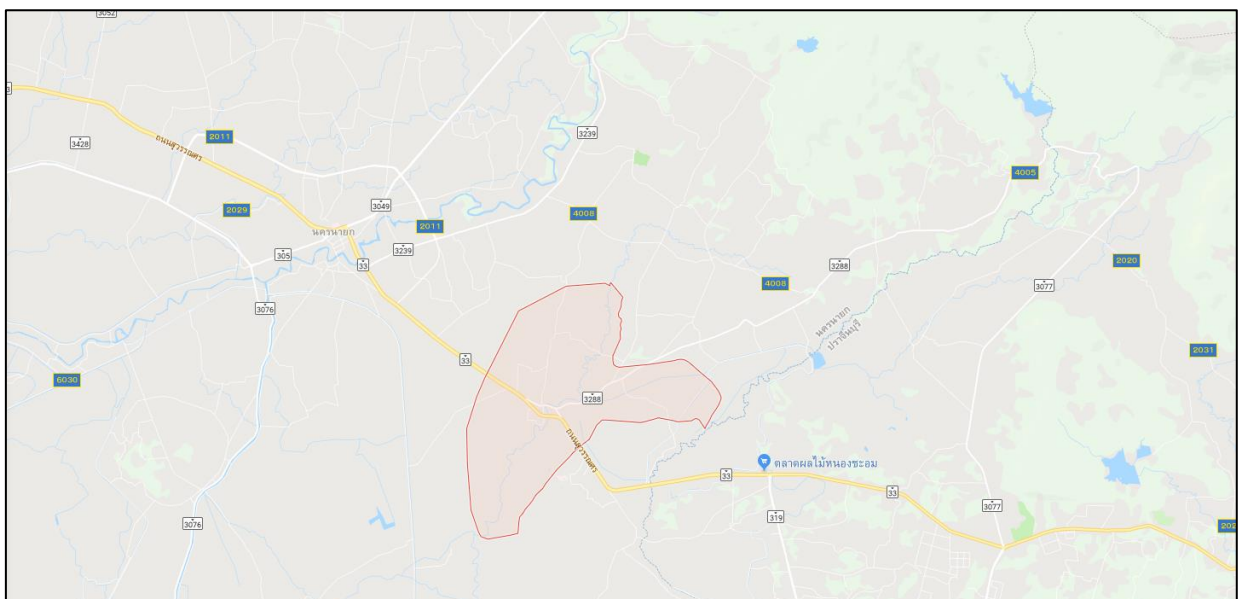


- ในอำเภอองครักษ์ 3 ตำบล

- ตำบลทรายมูล

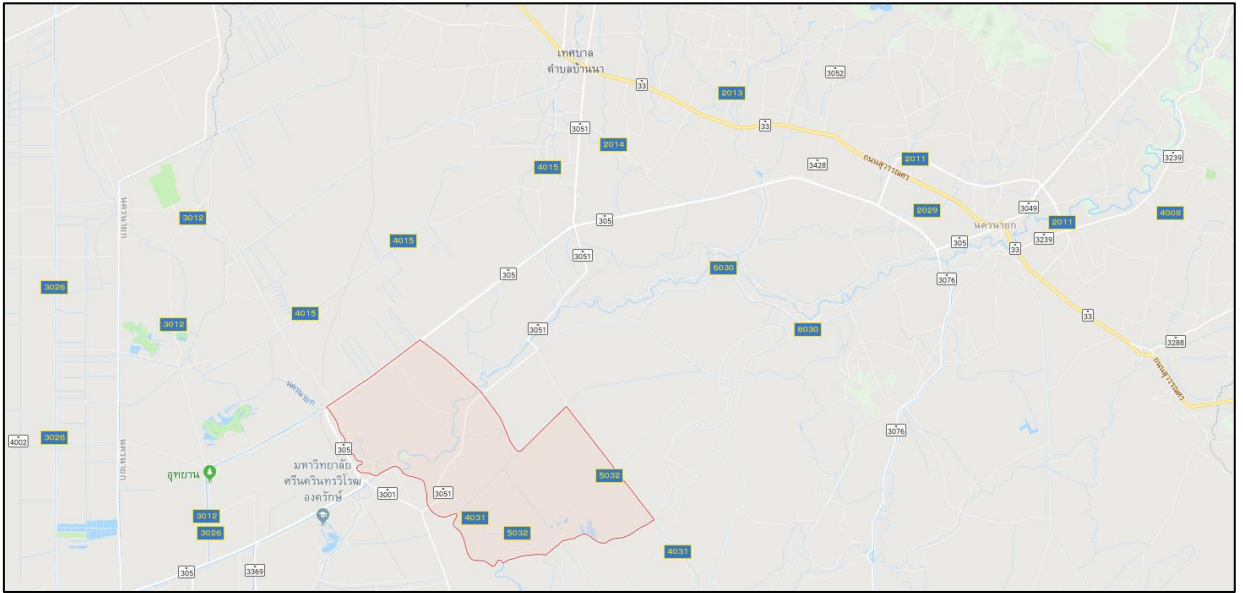

- ตำบลบางลูกเสือ

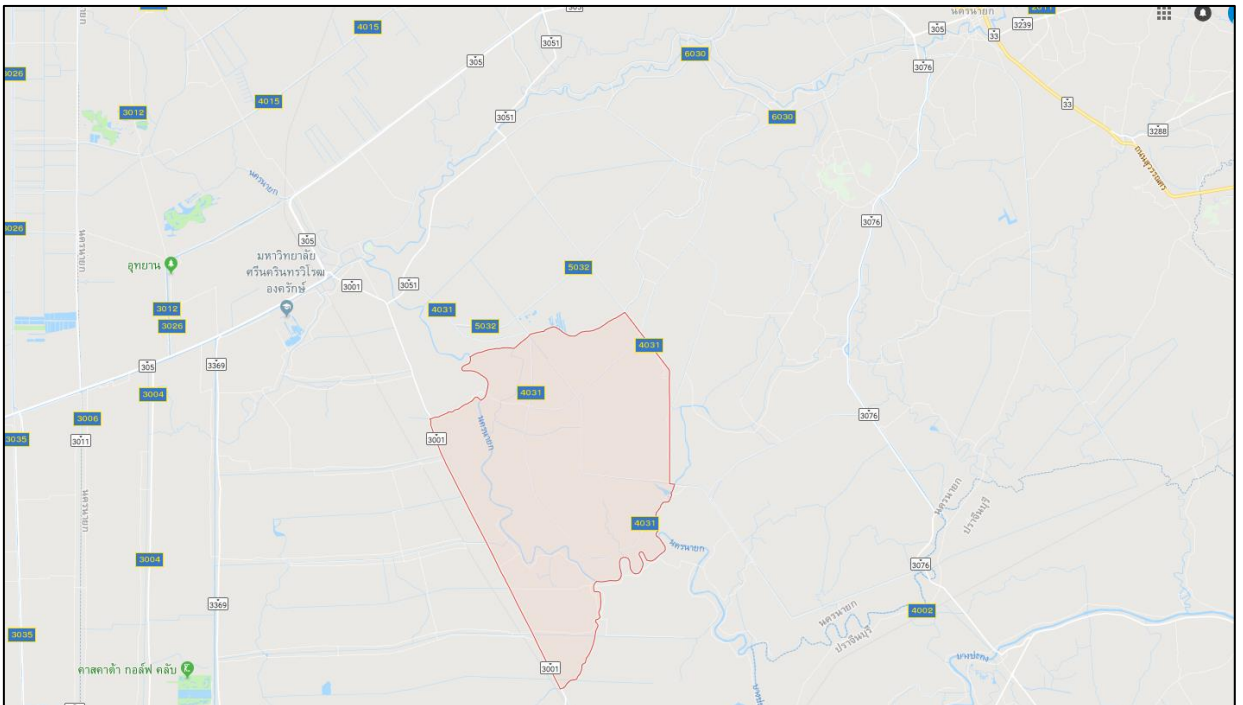

2. งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด และแป้นไม้ชำรุด จำนวน 1 ราย

| ที่ | ประเภทกิจกรรม | 1 เฟส | | 3 เฟส | |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | จำนวน (ราย) | ราคากลาง (ต่อหน่วย) | จำนวน (ราย) | ราคากลาง (ต่อหน่วย) |
| 1 | สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด | 1200 | 105.00 | 15 | 128 |
| 2 | งานสับเปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์ | 150 | 73 | - | - |
| 3 | งานสับเปลี่ยนสายด้านเข้ามิเตอร์ชำรุด | 100 | 95 | - | - |
| 4 | งานแก้ไขมิเตอร์คว่ำ/เอียง | 150 | 30 | - | - |

งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด,งานสับเปลี่ยนแป้นไม้ชำรุด มิเตอร์ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส
 วงเงินงบประมาณรวมภาษีทั้งสิ้น ๑๖๒,๘๖๐.๕๐ บาท



ตัวอย่าง มิเตอร์ที่ติดตั้งสีพื้นสายไฟฟ้า (ด้านล่าง)

กรณี มิเตอร์ติดตั้ง เฟส A (สีแดง)



กรณี มิเตอร์ติดตั้ง เฟส B (สีเหลือง)



กรณี มิเตอร์ติดตั้ง เฟส C (สีน้ำเงิน)



ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๐๐,๓๖๖.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)