

สัญลักษณ์ LEGEND	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY
	เสาเข็มคอนกรีต 14.30 M.	57 ฐาน POLE
	เคเบิลสายอากาศแบบเว้นระยะ 185SAC	2.80 ฐาน SPACED AERIAL CABLE
	สายนำไฟฟ้าแบบฉนวนบางส่วน (PIC)	M.
	สายส่งแรงดันสูง	M.
	เสาเข็มที่ติดตั้งบนเสาเข็ม	M.
	เสาเข็มคอนกรีต	47 ฐาน CONCRETE STUB
	สายเคเบิลยึดเสา	47 SET
	ตู้ตัดกระแสไฟฟ้า	SET
	คอนกรีตเสาเข็ม	ฐาน CONCRETE POLE
	การเชื่อมต่อพื้นดิน	5 SET
	ตัวป้องกันฟ้าผ่า 20-21 kV	5 ฐาน LIGHTNING ARRESTER
	หม้อแปลงไฟฟ้า	1 ฐาน TRANSFORMER

กฟพ.ชั้น 3	กฟพ.ชั้น 2
.....
.....
.....


การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ชื่อถนน ถนนเทศบาล
ผู้เขียน: กิตติชัย ไชยชนะ	ผู้ว่าราชการ.....	เริ่มสร้างวันที่ 26 มิ.ย. 69
ผู้สำรวจ: กิตติชัย ไชยชนะ
วิศวกร:
ผู้ดำเนินการ:
ผู้ควบคุมงาน:
ผู้ชำนาญการ:



แผนผังปรับปรุงระบบจำหน่าย
เพิ่มวงจร 185SAC ช่วงแม่ฮ่องสอน - อ.ปางมะผ้า
(ช่วงที่ 8 พืชสวนสมบูรณ์พร - บ้านน้ำกัก)
ต.เวียงมา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

สเกล: 1:2000
หมายเลข: PE11-01850019
วันที่: 1 พฤษภาคม 2561

WBS :

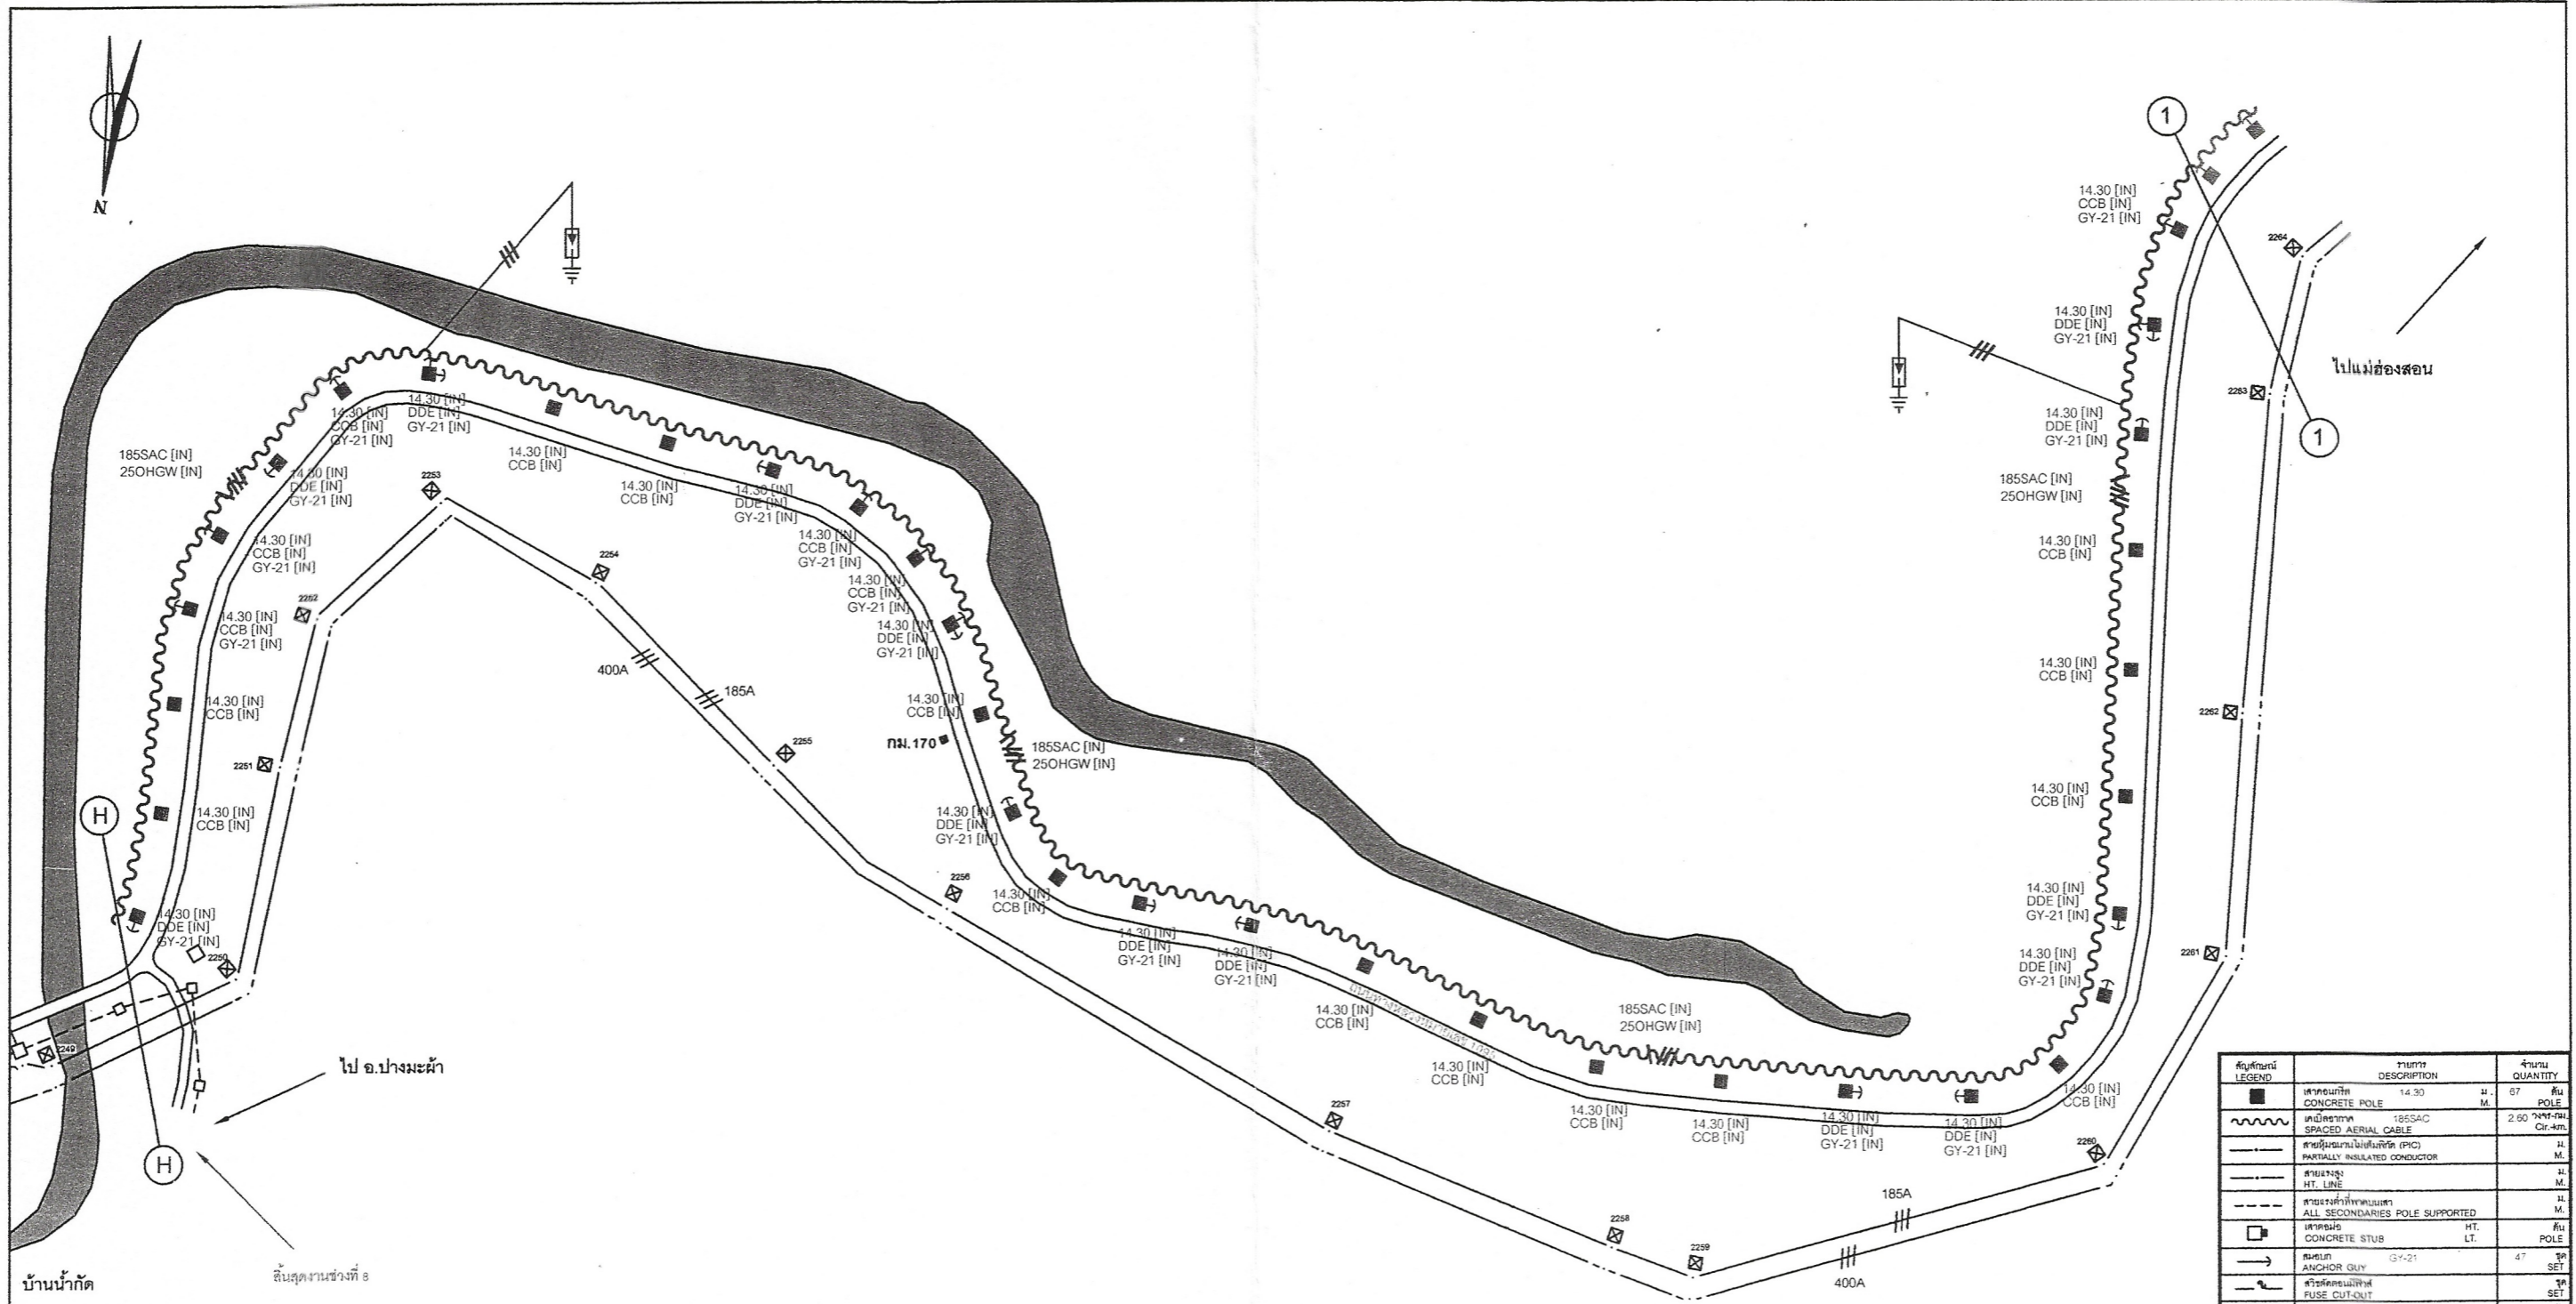

สัญลักษณ์ LEGEND	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY
■	เสาเข็มคอนกรีต CONCRETE POLE 14.30	97 ชิ้น M. POLE
~	สายส่งสายอากาศ SPACED AERIAL CABLE 185SAC	2.60 กม. Cr.-km.
—	สายส่งแบบไม่สมบูรณ์ (PIC) PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR	ม. M.
—	สายส่งแรงสูง HT. LINE	ม. M.
---	สายส่งค้ำที่เสาเข็มคอนกรีต ALL SECONDARIES POLE SUPPORTED	ม. M.
□	เสาเข็มคอนกรีต CONCRETE STUB	HT. LT. ชิ้น POLE
→	สมบัติน้ำ ANCHOR GUY GY-21	47 SET
⚡	สวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้า FUSE CUT-OUT	๓ SET
⊙	คอนกรีตค้ำเสา CONCRETE POLE	๓ ชิ้น POLE
⊕	สายดินคอนกรีต GROUND CONNECTION	3 SET
⚡	สวิตช์ 20-21KV โหลด LIGHTNING ARRESTER	5 ชุด KA. 9 SET
⚡	หม้อแปลงไฟฟ้า TRANSFORMER	๑ ชุด KVA. SET

กฟฟ.ชั้น 3	กฟฟ.ชั้น 1.2
ชื่อ.....	ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
วันที่.....	วันที่.....



การไฟฟ้าเขต 1
ภาคเหนือ เชียงใหม่
ผู้เขียน: วิศวกร ไร่สมณะ
ผู้ตรวจสอบ: วิศวกร ไร่สมณะ
วิศวกร:
หัวหน้าแผนก:
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง:
ผู้ชำนาญการ:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าราชการ.....
แผนผังปรับปรุงระบบจำหน่าย
เพิ่มวงจร 185SAC ช่วงแม่ฮ่องสอน - อ.ปางมะผ้า
(ช่วงที่ ๘ ทิวสวนสมุนไพร - บ้านน้ำกัก)
ค.พ.พ.มา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อระบบ
ถูกต้องแบบโดย
ผู้เขียนวันที่ 26 มิ.ย. 59
ผู้เขียน
ผู้เขียน
มาตราส่วน 1 : 2000
แบบเลขที่ PS11-018560019
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น

บ้านน้ำกัก
สิ้นสุดงานช่วงที่ ๘
ไป อ.ปางมะผ้า