


WBS :

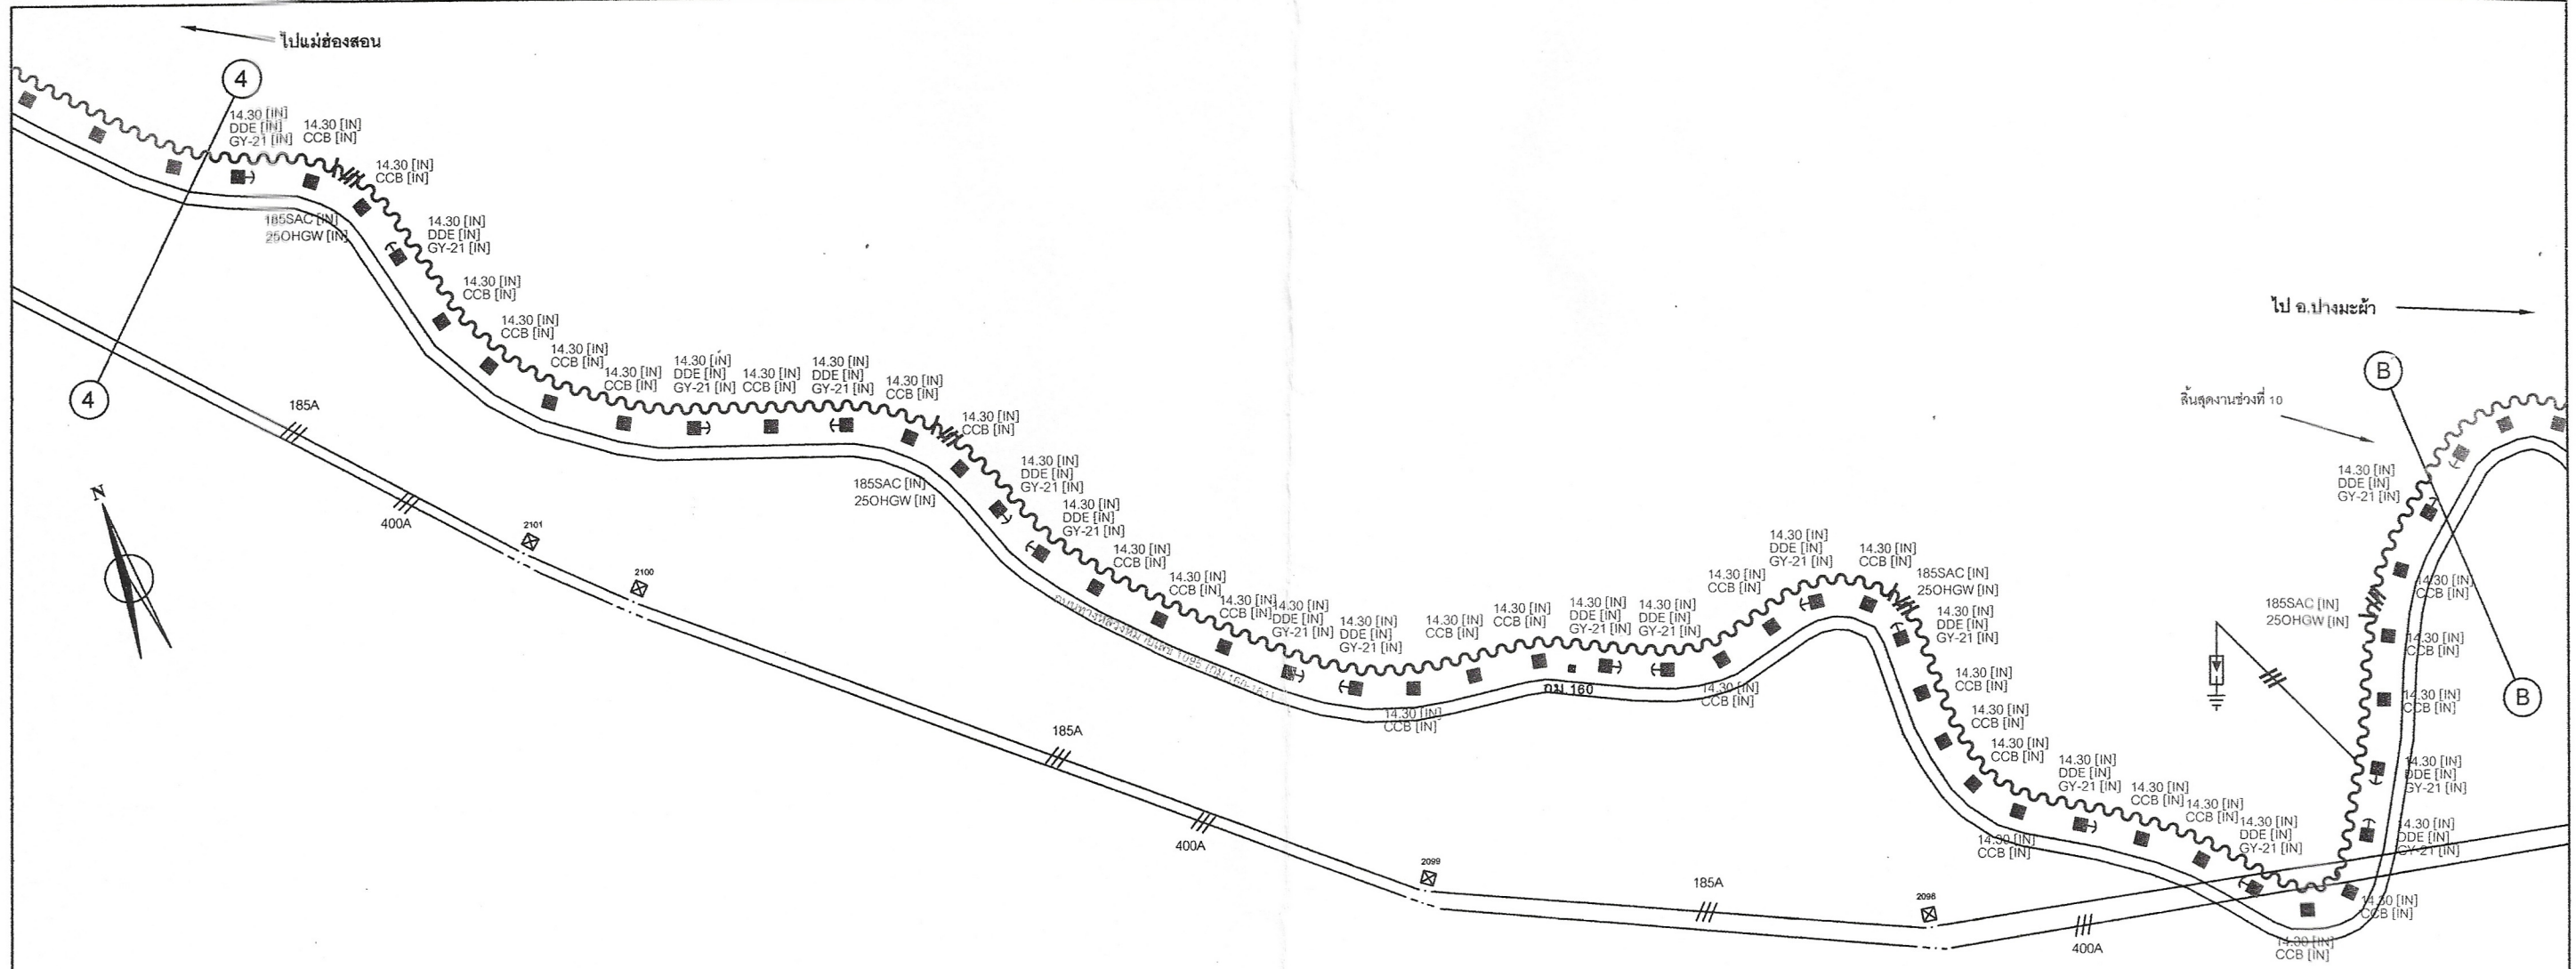

สัญลักษณ์ LEGEND	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY
■	เสาขมกึ่ง 12.00, 14.30 CONCRETE POLE	7, 191 M. POLE
~	สายอากาศ 185SAC SPACED AERIAL CABLE	5.00 7/11-1/4 Or. 2m.
---	สายเคเบิลไม่เคลือบ (PIC) PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR	M.
---	สายส่ง HT. LINE 120A	1,000 M.
---	สายส่งที่หัดบนเสา ALL SECONDARIES POLE SUPPORTED	M.
□	เสาหม้อ CONCRETE STUB	HT. POLE
→	สายเคเบิลยึด ANCHOR GUY	GY-21, GY-22 72, 5 SET
↔	สายตัดลม FUSE CUT-OUT	SET
⊙	คอนกรีตเสา CONCRETE POLE	M.
⊕	สายต่อลงดิน GROUND CONNECTION	4 SET
⚡	สปริง 20-21KV ฟิวส์ 5 KA. LIGHTNING ARRESTER	12 SET
▲	หม้อแปลงไฟฟ้า TRANSFORMER	ขนาด 10 KVA. SET

กฟฟ. ชั้น 3	กฟฟ. ชั้น 1, 2
ชื่อ.....	ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
.....


0 2000 4000



การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ชื่อคนเขียน คุณสมชาย ใจดี
ผู้เขียน: กิตติชัย ไชยมณี	ผู้ว่าราชการ.....	เขียนเสร็จวันที่ 26 ก.ย. 99
ผู้ตรวจสอบ: กิตติชัย ไชยมณี
ผู้ร่าง:
ผู้ดำเนินการ:
ผู้ดำเนินการภาค:

แผนผังปรับปรุงระบบจำหน่าย
เพิ่มวงจร 185SAC ช่วงแม่ฮ่องสอน - อ.ปางมะผ้า
(ช่วงที่ 10 ป่าไม้ห้วยฝาน - กม. 159+800)
ค.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อคนเขียน
คุณสมชาย ใจดี
เขียนเสร็จวันที่ 26 ก.ย. 99
.....
.....
.....

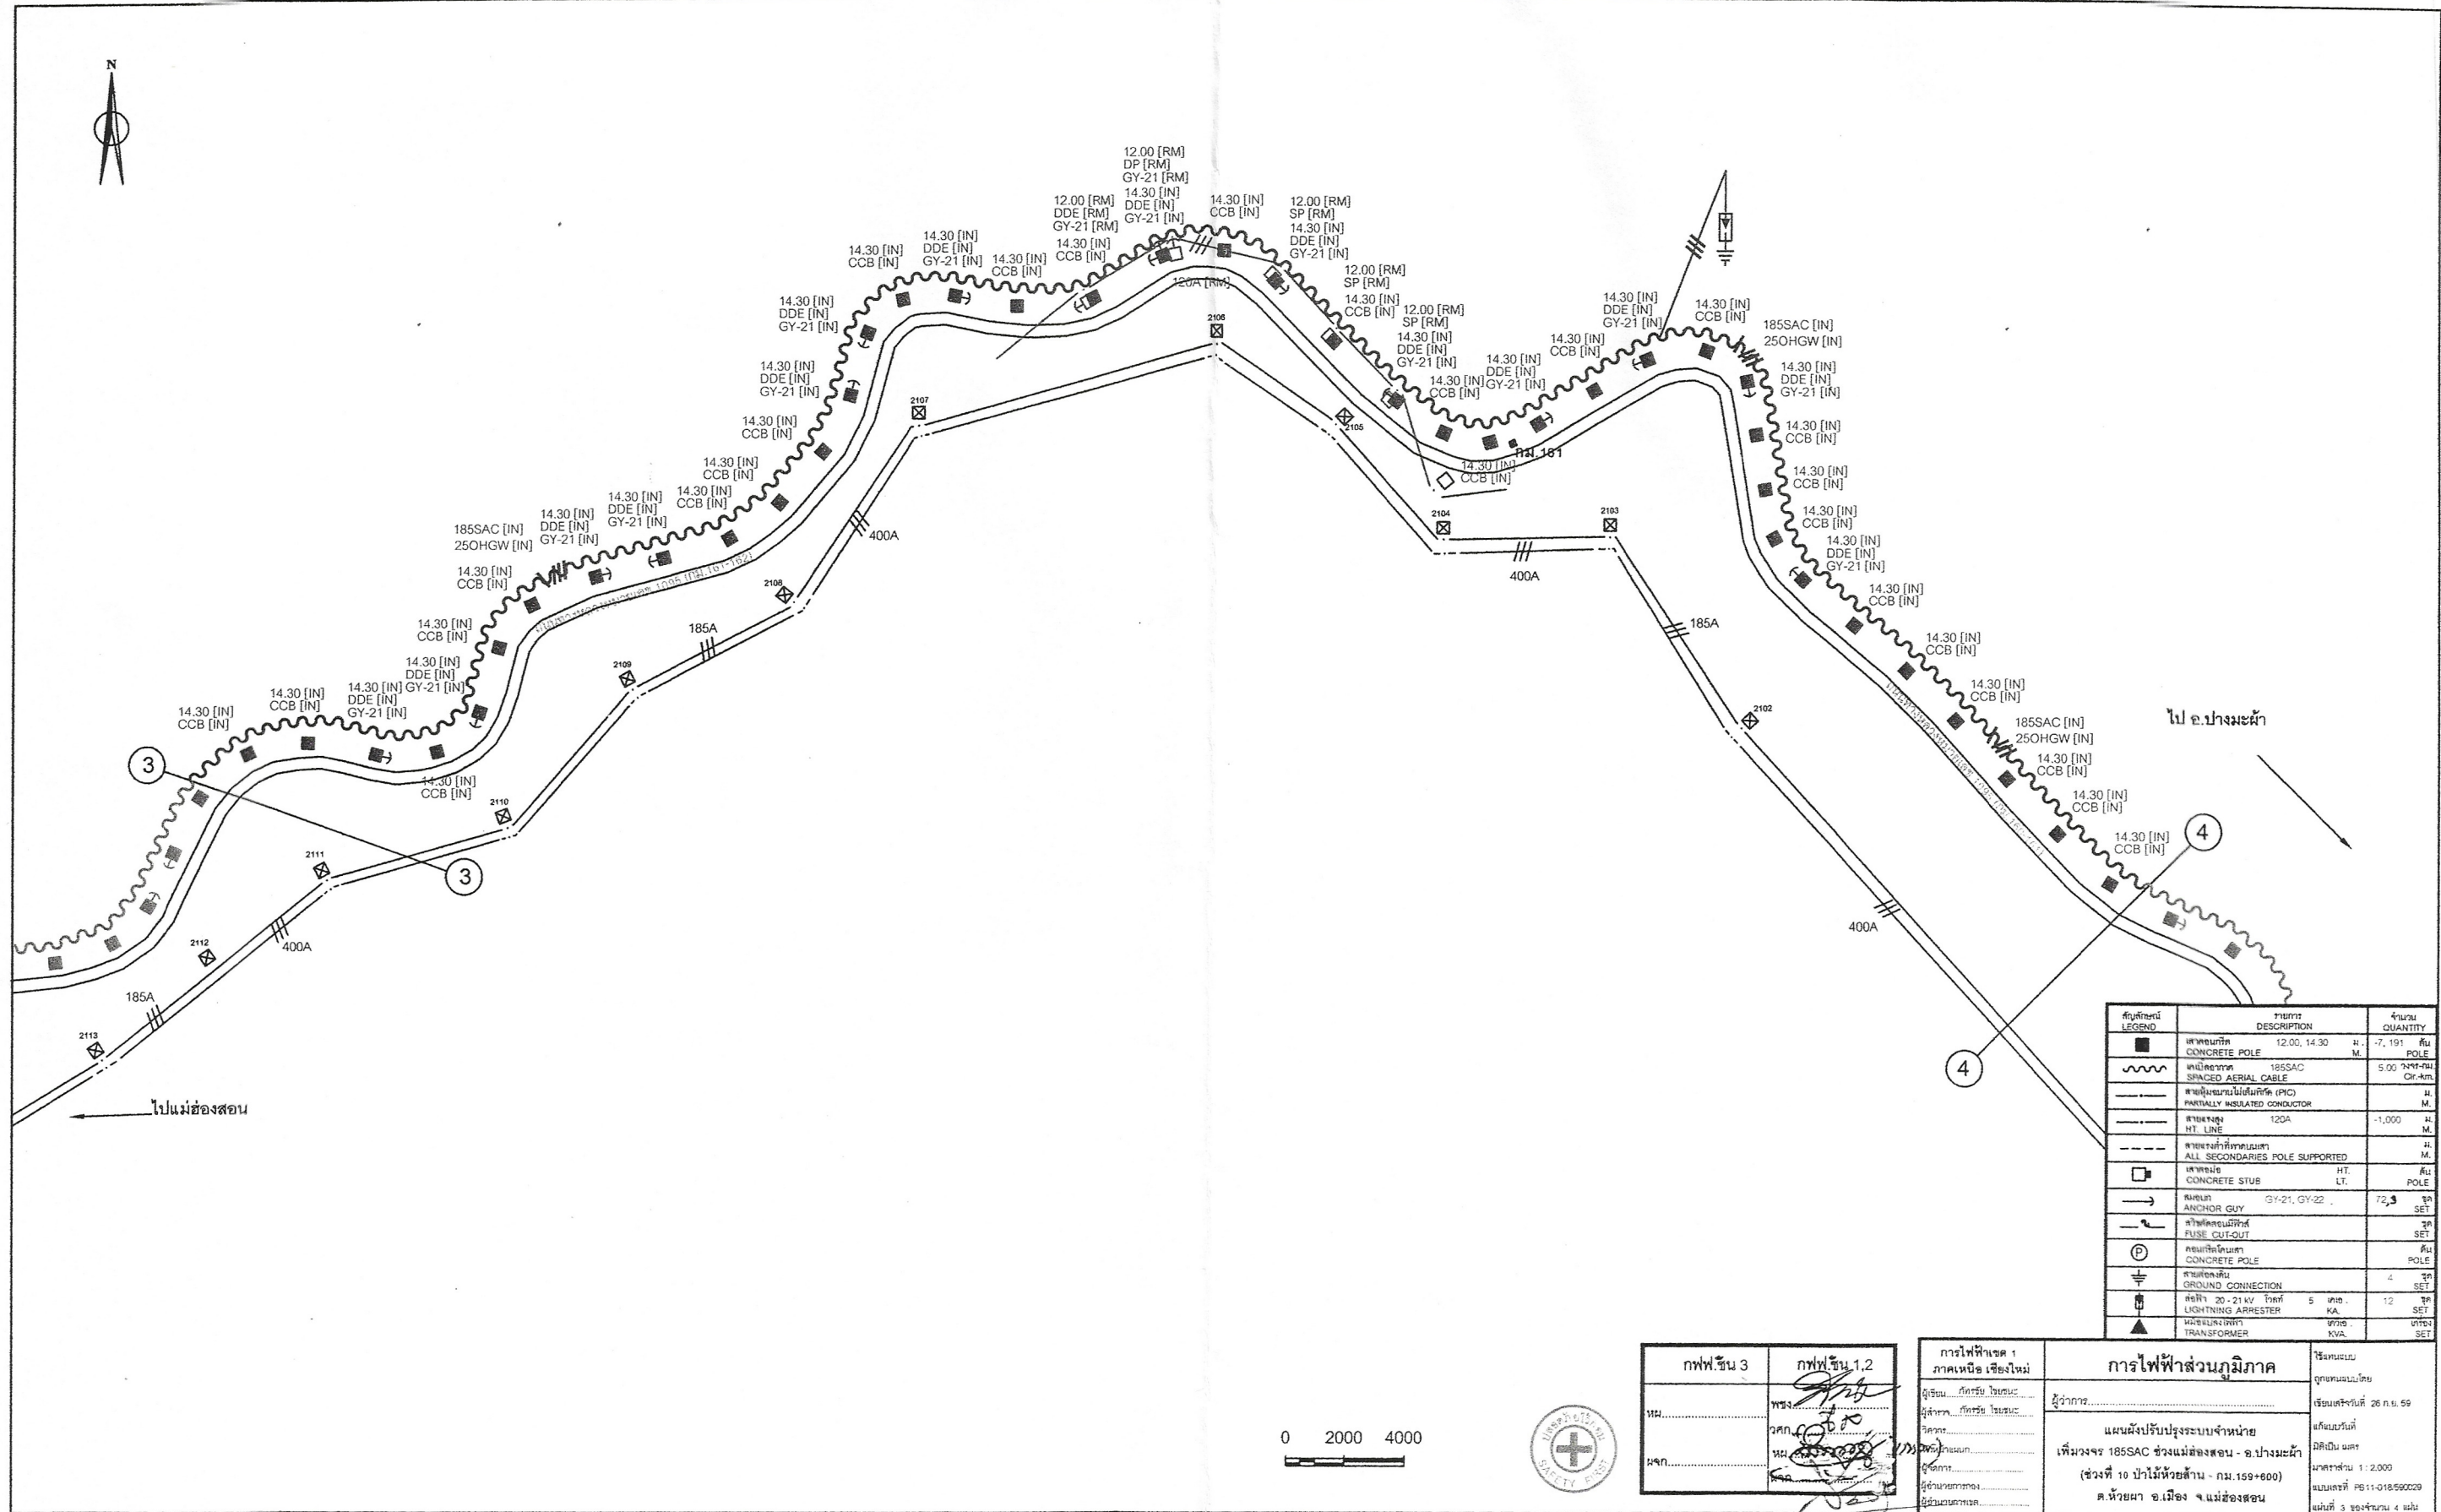

สัญลักษณ์ LEGEND	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY
■	เสาเข็ม CONCRETE POLE	12.00, 14.30 M. 7, 191
~	สายเคเบิล SPACED AERIAL CABLE	185SAC 5.00 Cir.km
---	สายเคเบิล PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR	M.
---	สายส่ง HT. LINE	120A -1,000
---	สายส่งที่ ALL SECONDARIES POLE SUPPORTED	M.
□	เสาเข็ม CONCRETE STUB	HT. LT. POLE
→	สายเคเบิล ANCHOR GUY	GY-21, GY-22 72, 3
→	สายเคเบิล FUSE CUT-OUT	SET
○	คอนกรีต CONCRETE POLE	POLE
⊕	สายเคเบิล GROUND CONNECTION	4
⚡	สายเคเบิล LIGHTNING ARRESTER	5 KA SET
⚡	หม้อแปลง TRANSFORMER	120A KVA SET

กฟฟ.ชั้น 3	กฟฟ.ชั้น 1,2	การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ชื่อคนแบบ คุณสมชาย
พ.ร.บ.	พ.ร.บ.	ผู้เขียน: กิตติชัย ไชยชนะ	ผู้กำกับ:	เขียนเสร็จวันที่ 26 ก.ย. 59
พ.ร.บ.	พ.ร.บ.	ผู้ตรวจสอบ: กิตติชัย ไชยชนะ	ผู้ร่าง:	แก้ไขวันที่
พ.ร.บ.	พ.ร.บ.	ผู้ควบคุม: กิตติชัย ไชยชนะ	ผู้ร่าง:	มีมติเป็น อนุมัติ
พ.ร.บ.	พ.ร.บ.	ผู้ควบคุม: กิตติชัย ไชยชนะ	ผู้ร่าง:	มาตราส่วน 1 : 2,000
พ.ร.บ.	พ.ร.บ.	ผู้ควบคุม: กิตติชัย ไชยชนะ	ผู้ร่าง:	แบบเลขที่ PB 11-018590029
พ.ร.บ.	พ.ร.บ.	ผู้ควบคุม: กิตติชัย ไชยชนะ	ผู้ร่าง:	แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

ไป อ.ปางมะผ้า

ไปแม่ฮ่องสอน