


สำเนา

สายเป็นกลาง
N- NEUTRAL LINE
สายเฟส
A,B,C- PHASE LINE
สายดับไฟถนน
L- STREET LIGHTING LINE
ด้านอาคาร
PROPERTY SIDE
ด้านถนน
STREET SIDE

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0 2 1 1

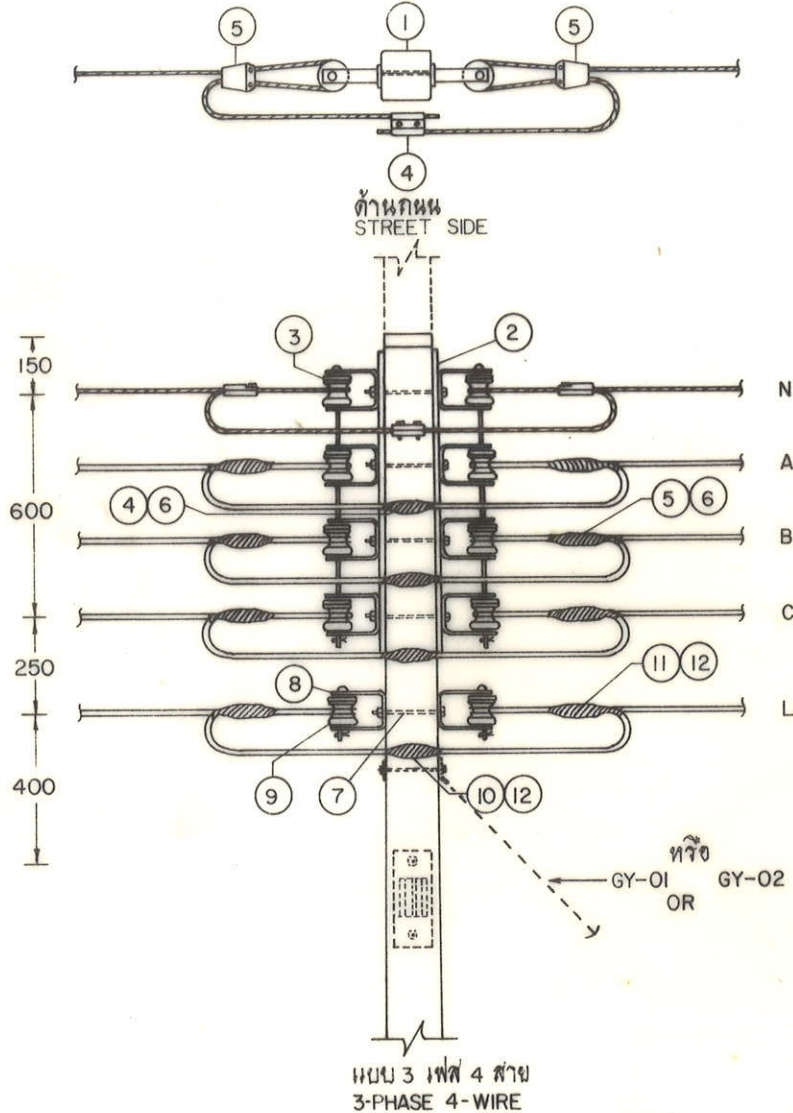

หมายเหตุ: ให้พื้นที่ พื.จ. คอนเนคเตอร์และ คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายสำหรับสายหุ้มฉนวนด้วย PVC เทป

NOTE PG. CONNECTOR AND DEADEND CONNECTOR FOR INSULATED CONDUCTOR SHALL BE INSULATED WITH PVC TAPE.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน <i>ชว</i> ผู้สำรวจ วิศวกร <i>วิจิ</i> หัวหน้าแผนก <i>อรรถ</i> หัวหน้ากอง <i>วิจิ</i> ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าราชการ การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม. สำหรับเข้าปลายสาย 2 ข้าง		เขียนเสร็จวันที่ 15 ส.ค. 21 แก้ไขวันที่ ชนิดเป็น <i>หม.</i> มาตราส่วน 1:20
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9m CONCRETE POLE FOR DOUBLE DEADEND STRUCTURE		แบบเลขที่ SAI-015/21047 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

สำเนา

บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	4 *	01110202
1a	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	4 *	01110203
2	เหล็ก 4 X 200 มม. แบบท่งขึ้น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 4 X 200 mm EXTENSION BACK	2	03130002
3	ลูกกรอกหม้อ นอก. 227 แบบ ๑ (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	4	03030000
4	พี.จี. คอนเนคเตอร์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, AL SIZE AS REQUIRED	4	02300102- 3
5	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEADEND, AL SIZE AS REQUIRED.	8	02310000- 2
6	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) นอก. 386 PVC TAPE 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386		02180001 or 02180002
สำหรับการติดตั้งสายดับไฟถนน FOR STREET LIGHTING INSTALLATION			
7	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	1	01110201
7a	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	1	01110203
8	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอก นอก. 227 (แบบ 53-2) CLEVIS, FLAT STEEL, FOR INSULATOR TIS 227 (CLASS 53-2)	2	03130100
9	ลูกกรอกหม้อ นอก. 227 แบบ ๑ (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	2	03030000
10	พี.จี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่สำหรับสายอะลูมิเนียม 25-95 ก.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, AL. 25-95 mm ²	1	02300102
11	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม 25-35 ก.มม. CONNECTOR, DEADEND, AL 25-35 mm ²	2	02310000
12	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) นอก. 386 PVC TAPE 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386		02180001 or 02180002

หมายเหตุ * กรณีติดตั้งสายชนิดอื่น ให้เพิ่มสลักเกลียว M 16 X 200 มม. หรือ M 16 X 250 มม. จำนวน 1 ตัว และแหวนหุ้มเหลี่ยมแบบ 52 X 52 X 4.5 มม. จำนวน 1 ตัว

NOTE * FOR GUY ASSEMBLY, ADD ONE M 16 X 200mm OR M 16 X 250 mm MACHINE BOLT AND ONE 50 X 50 X 5 mm SQUARE WASHER.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 15 ธ.ค. 21 แก้แบบวันที่ นิติป็น นายทราฟาน
ผู้เขียน พง. พงษ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบ วิศวกร พล. พล. พล. หัวหน้าแผนก วิศว. หัวหน้ากอง วิศว. ผู้อำนวยการฝ่าย วิศว.	ผู้ว่าการ	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การติดตั้งหม้อแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม. สำหรับเข้าปลายสาย 2 'ข้าง	
	SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE FOR DOUBLE DEADEND STRUCTURE	แบบเลขที่ SAI-015/21047 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น