



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING DIVISION

SINGLE-PHASE TRANSFORMERS FOR 22 kV AND 33 kV 50 Hz DISTRIBUTION SYSTEMS WITH ABILITY TO WITHSTAND SHORT CIRCUIT

Specification No. RTRN-047/2561

Approved date: 11 JAN 2024

Rev. No.: 0

Form No.

Page 1 of 1

เอกสารเพิ่มเติมแนบรายละเอียดสเปค 4 (ADDENDUM 4)

เอกสารเพิ่มเติม (ADDENDUM) นี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดสเปคเลขที่ RTRN-047/2561

การยื่นเอกสารตามหัวข้อ C2 Material and packing data of the single-phase transformers

ให้ใช้รายละเอียดตามเงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อพัสดุข้อ 6.1 แทนการยื่นเอกสารทั้งหมดตามหัวข้อ C2 Material and packing data of the single-phase transformers ได้

อายุของรายงานผลการทดสอบ Type test and Short-circuit withstand test

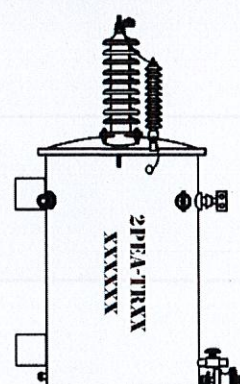
ให้ใช้รายละเอียดอายุของรายงานผลการทดสอบ Type test and Short-circuit withstand test ที่กำหนดในเอกสารเพิ่มเติม (ADDENDUM) นี้ แทนรายละเอียดอายุของรายงานผลการทดสอบ Type test and Short-circuit withstand test ในหัวข้อ 1e.2 Type test and Short-circuit withstand test

The type test and short-circuit withstand test report of the transformers shall be valid within ten (10) years count from the issued date in the test reports to the bid closing date.

การพ่นหมายเลข PEA หม้อแปลง ตามข้อ 1c.12 Marking

ให้คู่สัญญาพ่นหมายเลข PEA หม้อแปลง ตามรายละเอียด ดังนี้

- (1) Font ของตัวอักษรและตัวเลข คือ **STENCIL**
- (2) ความสูงของตัวอักษรและตัวเลข ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- (3) ตำแหน่งการพ่นหมายเลข PEA หม้อแปลง ดังนี้

ชนิดของหม้อแปลง	ตำแหน่งการพ่น
หม้อแปลง 1 เฟส	 <p>จุดพ่นหมายเลข PEA บริเวณด้านข้างของหม้อแปลง</p>

หมายเหตุ

ในกรณีที่ไม่สามารถพ่นหมายเลข PEA ในจุดที่กำหนดได้ ให้สอบถามกองบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย (กมป.) เพื่อกำหนดจุดพ่นที่เหมาะสม